


Risoluzione ERRORE – “lo stato di revoca OCSP è stato verificato am risulta sconosciuto”

In questi giorni per una problematica generale sulle chiavette di firma digitale Aruba Key appare il seguente messaggio al momento della firma

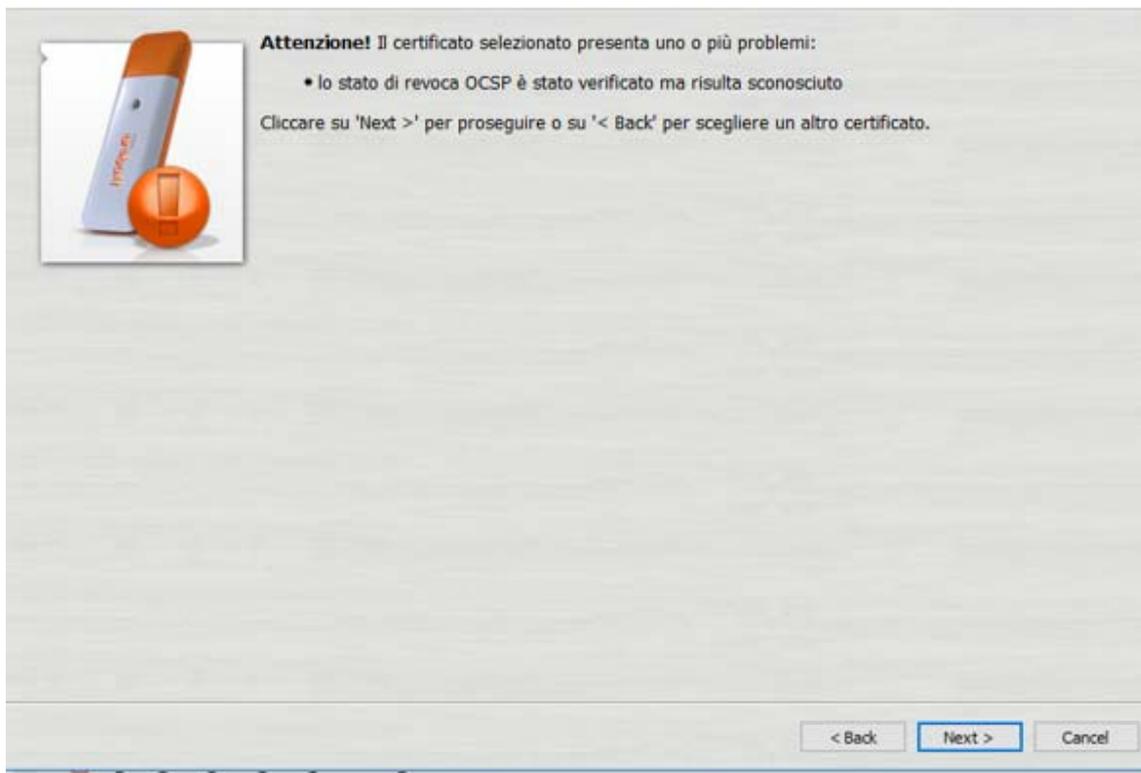

Per eliminarlo procedere come descritto di seguito:


1. Aprire il “banner” di firma e cliccare sul tasto Utilities




2. Cliccare successivamente sul tasto “Opzioni e Proxy”



3. All'apertura della finestra seguente: cliccare su "Firma"

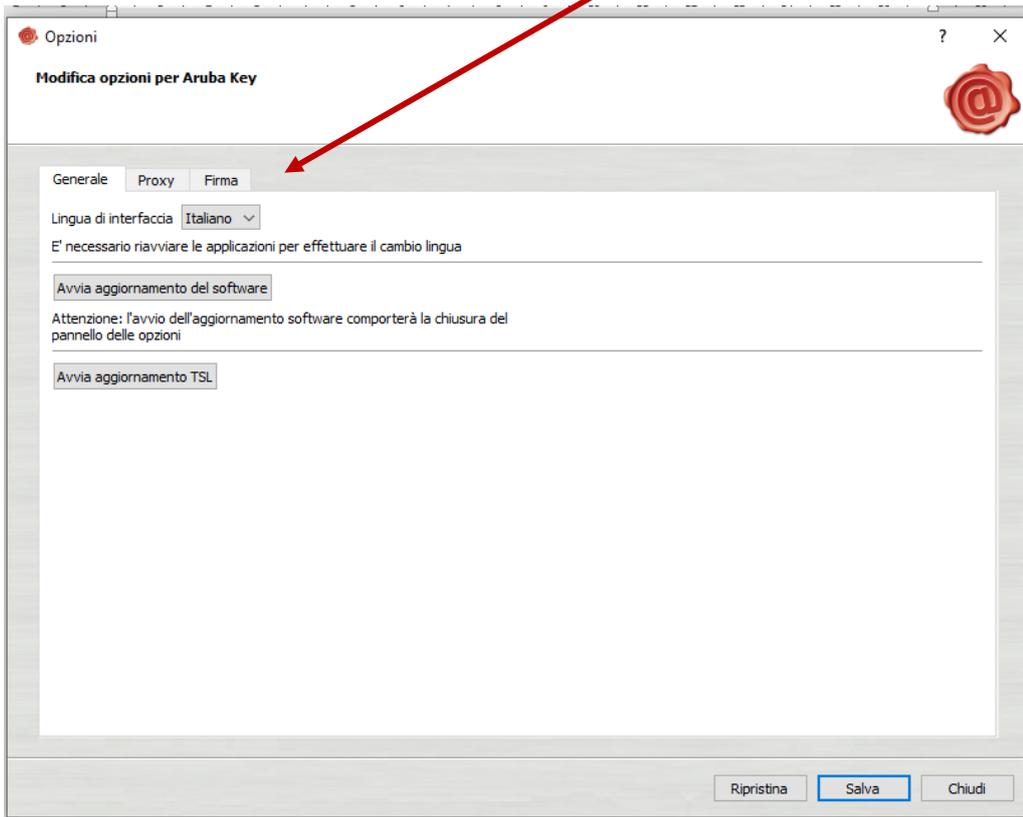

4. Successivamente defleggare la casella denominata "Controlla lo stato di revoca del certificato durante la firma"

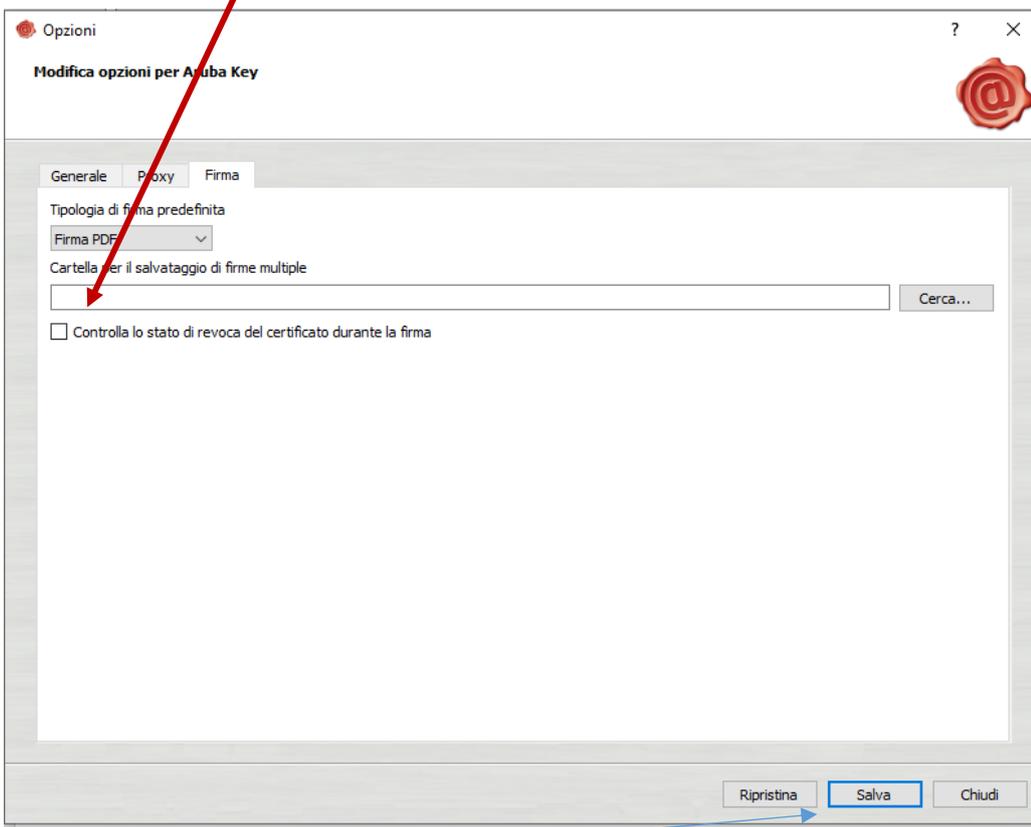

Infine salvare il tutto